


LEGENDA ROZVODOV A ZARIADENÍ

| ZNAČKA | NÁZOV PRÍSTROJA | KRYTIE |
|--------|--|--------|
| | Svietidlo prisadené k stene | |
| | Reflektor LED, 2400lm, 50W, 4000K, 230V | IP 67 |
| | Reflektor LED s pohyb senzorom, 2400lm, 50W, 4000K, 230V | IP 67 |
| | Vypínač, radenie 1, 230V, na povrch | IP 44 |
| | Zásuvka, 16A/230V, na povrch | IP 44 |
| | Zásuvka 3F, 32A/400V, 5-pólová, na povrch | IP 44 |
| | Prípojiť na uzemnenie | |
| | R-ZD Rozvádzač zberného dvora, motorický, zásuvkový, svetelný | IP 55 |
| | HUS hlavná uzemňovacia svorkovnica | |
| | Káblové uloženie na klipoch CL v rúrkach PVC a chráničkach FXP | |
| | Káblové vedenie | |
| | Hlavný prívod/vývod | |

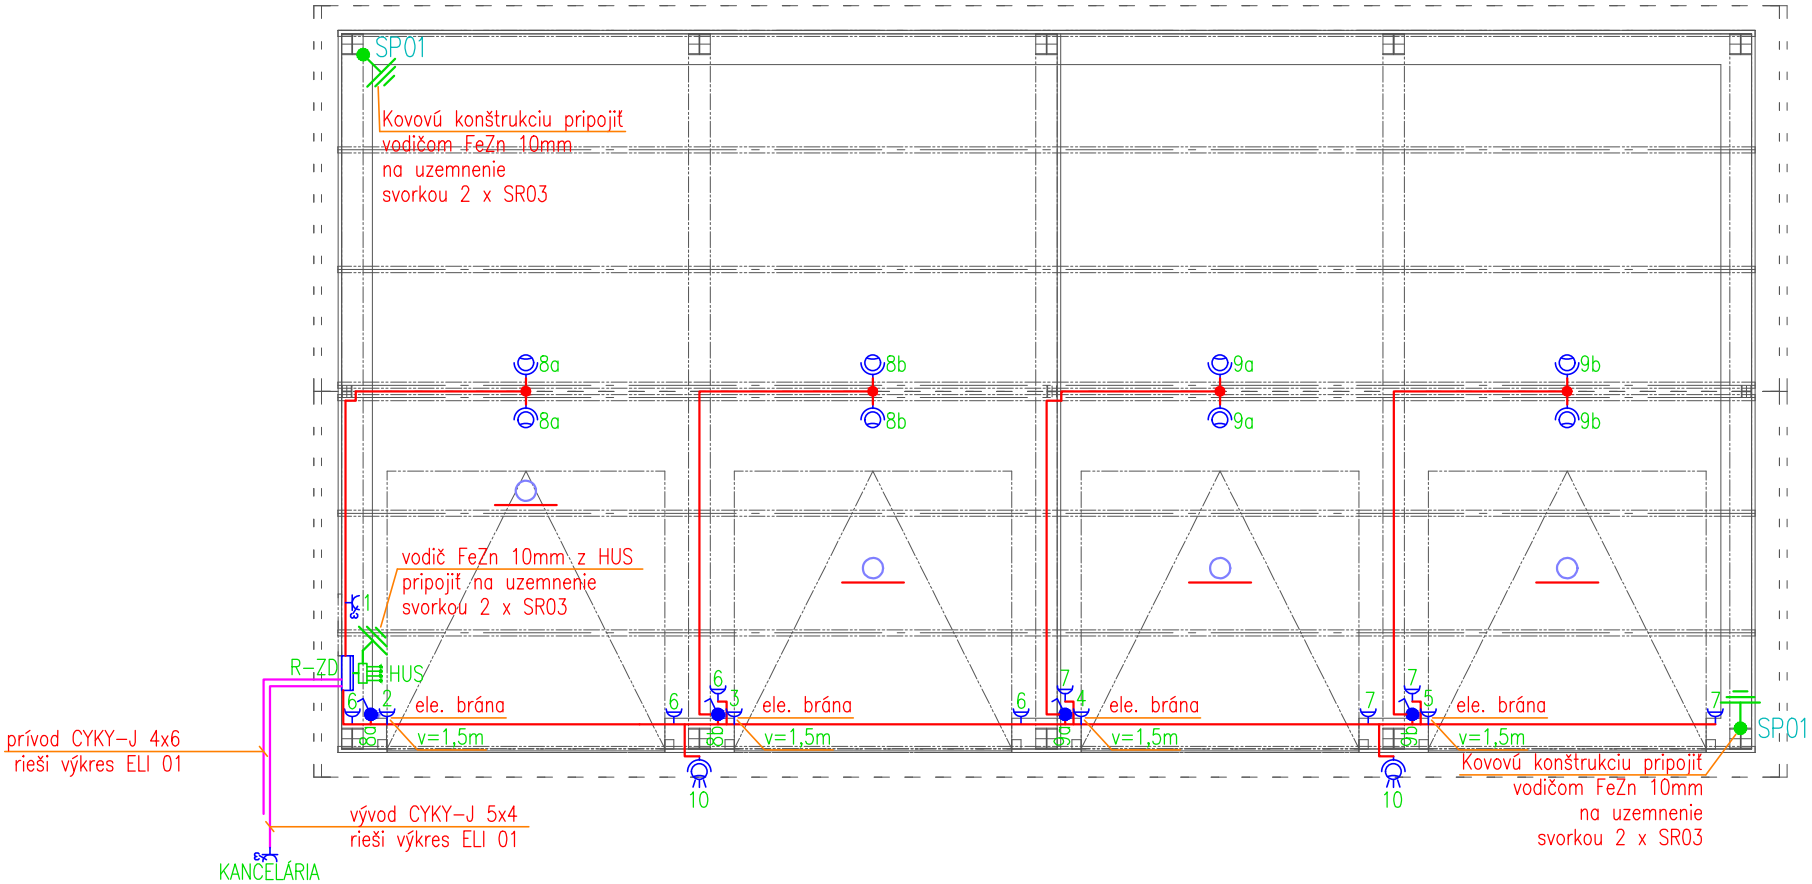


POZNÁMKY


NAPAŤOVÁ SÚSTAVA 3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMISLE STN 33 2000-4-41: 2007
OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU:
- Základná izolácia živých častí
- Ochrana zábranami alebo krytmi
OPATRENIA PRI PORUCHE:
- Samočinné odpojenie v sieťach TN
DOPLNKOVÁ OCHRANA:
- Doplnkové ochranné pospojovanie
- Doplnková ochrana prúdovými chráničkami
Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle STN 33 2000-5-51, viď protokol

- Elektroinštaláciu urobiť káblami CYKY, na povrchu.
- Káble budú uložené, na klipoch CL v rúrkach PVC a chráničkách FXP.
- Vypínače umiestniť vo výške 1,2m / podľa investora.
- Zásuvky umiestniť vo výške 1,2m / podľa investora.
- Elektrické spotrebiče a vývody montovať po odsúhlasení investora.
- Svetidlá a typ svetidiel montovať na strop a na stenu po odsúhlasení investora.


OZNAČOVANIE ZÁSUVKOVÉ ROZVODY



OZNAČOVANIE SVETELNÉ ROZVODY



OZNAČOVANIE W/X



| | | | | | |
|---|---|-------------------|--|--|---------------|
| STUPEŇ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE | HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU | – | | KONTAKT Ing. MARTIN SIČÁR GENERÁLA ŠTEFÁNIKA 1585/5 060 01 KEŽMAROK m.sicar@sicar.sk +421 911 309 642 | |
| | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | Ing. Martin Sičár | | | |
| | VYPRACOVAL | Ing. Martin Sičár | | | |
| INVESTOR | | | | | |
| Obec Plavnica | | | | | |
| MIESTO STAVBY | | | | | |
| Plavnica, č.p.: KN–C 406/27, kat. územie Plavnica | | | | | |
| NÁZOV STAVBY | TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI PLAVNICA | | | DÁTUM | 03/2018 |
| | | | | FORMÁT | 2xA4 |
| | | | | ZÁKAZK. ČÍSLO | – |
| STAVEBNÝ OBJEKT | SO–0306 ELEKTROINŠTALÁCIA A VONKAJŠIE OSVETLENIE | | | MIERKA | ČÍSLO VÝKRESU |
| NÁZOV VÝKRESU | PÔDORYS 1.NP – HLAVNÉ, ZÁSUVKOVÉ, SVETELNÉ ROZVODY | | | 1:100 | ELI–03 |